

43 7113

Утвержден
АТПН.425929.002ЭТ-ЛУ

ОТРАЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИПДЛ-Д-И/4р

Этикетка
АТПН.425929.002ЭТ



1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Отражатель для ИПДЛ-Д-И/4р
Обозначение	АТПН.425929.002
Сертификат соответствия	С-RU.ПБ68.В.02174
Срок действия	с 29.04.2016 по 28.04.2021
Орган, выдавший сертификат	ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» [*]

1.1 Отражатель для ИПДЛ-Д-И/4р (далее отражатель) используется в комплекте с извещателем пожарным дымовым линейным ИПДЛ-Д-И/4р и предназначен для отражения и направления луча в сторону источника излучения (извещателя) с минимальными потерями энергии.

1.2 Число отражателей, используемых совместно с извещателем, определяется дальностью действия, которую необходимо обеспечить.

Дальность действия извещателя зависит от площади отражателя и составляет:

- от 8 до 50 м при одном отражателе (входит в комплект поставки);
- от 50 до 75 м при двух отражателях (один - из комплекта поставки, второй - по дополнительному заказу);
- от 75 до 100 м при четырех отражателях (один из комплекта поставки, три - по дополнительному заказу).

1.3 При креплении четырех отражателей рекомендуется использовать Пластину для установки четырех отражателей для ИПДЛ - Д-И/4р АТПН.425921.001.

Допускается крепление четырех отражателей непосредственно на стену.

1.4 При установке отражателей допускается отклонение оси отраженного луча относительно плоскости отражателя на угол $\pm 10^\circ$.

1.5 Общий вид отражателя приведен на рисунке 1.

Чертеж смонтированных четырех отражателей приведен на рисунке 2.

1.6 Отражатель соответствует требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям ТУ 4371-049-59497651-2016.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Масса отражателя - 0,065 кг.

2.2 Габаритные размеры - в соответствии с рисунком 1

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru

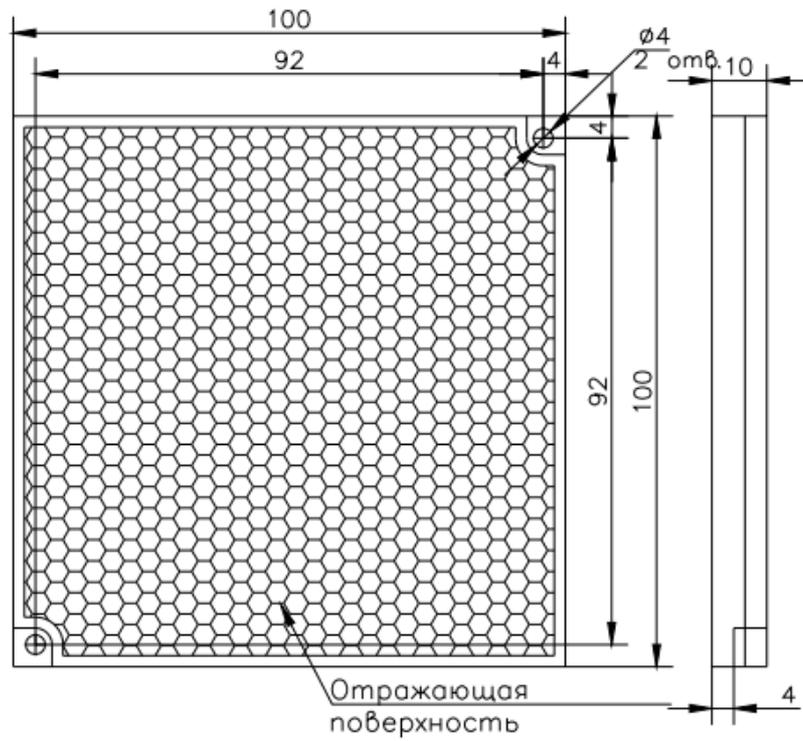


Рисунок 1 - Общий вид отражателя

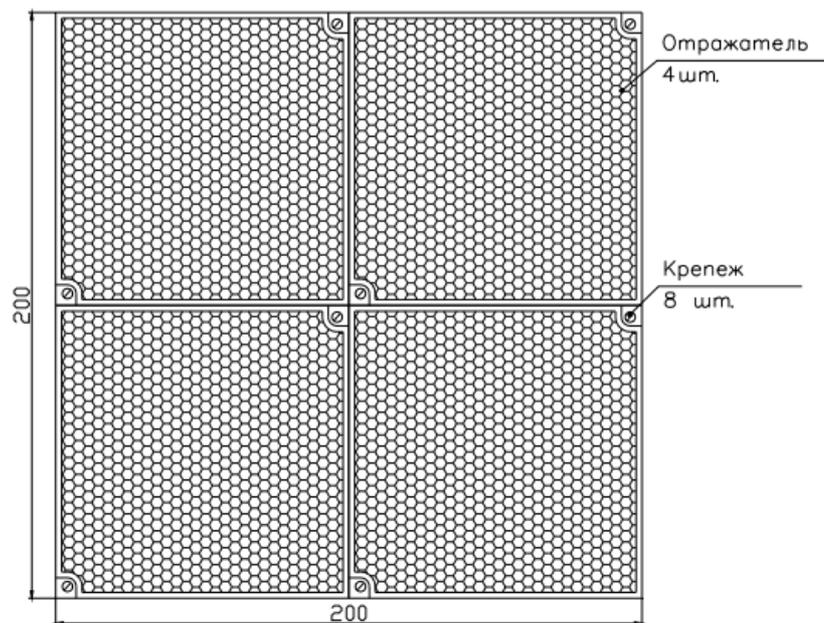


Рисунок 2 - Монтажный чертеж четырех отражателей

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок – 60 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям ТУ 4371-049-59497651-2016 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ» Полисервис»*.

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Отражатели, выполненные из полимерного материала, не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

<u>Отражатель для ИПДЛ-Д-И/4р</u>	<u>АТПН.425929.002</u>	<u>№</u>
Наименование изделия	Обозначение	Зав. номер партии изделий

Партия отражателей изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц