
ПРОЕКТНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“КБ ПРИБОР”

УСТРОЙСТВО
ДЕТЕКТОРНО-ПУСКОВОЕ АВТОНОМНОЕ
“ПУЛЬСАР[®] 31”

ТУ 4371-025-26289848-2010

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
УДП31.00.00.00РЭ.

Распространяется на модификации:

УДП “Пульсар[®] 31-1”
УДП “Пульсар[®] 31-2”
УДП “Пульсар[®] 31-3”

ЕКАТЕРИНБУРГ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1 Описание и работа.....	5
1.1 Назначение.....	5
1.2 Технические характеристики.....	6
1.3 Состав УДП.....	8
1.4 Устройство и работа УДП.....	9
1.5 Маркировка и пломбирование.....	11
1.6 Упаковка.....	11
2 Использование по назначению.....	11
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	11
2.2 Подготовка УДП к работе.....	12
2.3 Использование УДП.....	13
2.3.1 Рекомендации по установке.....	13
2.3.2 Проверка работоспособности УДП.....	14
3 Техническое обслуживание.....	15
4 Ремонт	16
5 Хранение.....	17
6 Транспортирование.....	17
Приложение.....	19
Паспорт.....	24

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства детекторно-пускового автономного “Пульсар 31” (далее по тексту УДП) и устанавливает правила его эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, хранения, транспортирования.

Перед началом эксплуатации УДП необходимо изучить РЭ.

В комплект эксплуатационной документации (ЭД), поставляемой с извещателем входит:

- руководство по эксплуатации (РЭ);
- паспорт (ПС).

Оба документа объединены в РЭ.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

Устройство детекторно-пусковое “Пульсар 31” предназначено для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением открытого пламени, и для выдачи пускового тока в цепь элемента электропускового порошковых и аэрозольных огнетушителей.

УДП устанавливается на модули порошкового пожаротушения типа «Тунгус» и аналогичные и представляет с ними единое устройство пожаротушения, работающее в автономном режиме.

Устройство детекторно-пусковое “Пульсар 31” является восстановляемым не обслуживаемым устройством, питающимся от собственного батарейного источника постоянного напряжения и рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.

Принцип действия УДП “Пульсар 31” основан на преобразовании инфракрасного (ИК) излучения в диапазоне 0,8 - 1,5 мкм, находящегося в поле зрения чувствительного элемента УДП, в электрический сигнал, регистрации пульсаций сигнала, накоплении этих пульсаций, и формировании сигнала “Пуск” при достижении накопленным сигналом заданного порога.

Обозначение УДП при его заказе и в документации другого изделия, в котором оно может быть применено:

Устройство детекторно-пусковое
“Пульсар 31-1” ТУ 4371-025-26289848-2010

Устройство детекторно-пусковое
“Пульсар 31-2” ТУ 4371-025-26289848-2010

Устройство детекторно-пусковое
“Пульсар 31-3” ТУ 4371-025-26289848-2010

Цифра 31 обозначает номер разработки.

Цифра 1 обозначает размещение на потолочном огнетушителе.

Цифра 2 обозначает размещение на напольном огнетушителе.

Цифра 3 обозначает размещение на потолочном огнетушителе объемом до 2 литров.

1.2 Технические характеристики

УДП “Пульсар 31”

1.2.1	Дальность обнаружения тестового очага пламени, м.	
очаг ТП-5 (нефтепродукты)	площадью 0,1 кв.м., метры.....	17
очаг ТП-6 (спирты)	площадью 0,2 кв.м., метры.....	8
1.2.2	Угол обзора, градусы.....	90
1.2.3	Контролируемая площадь, в зависимости от высоты установки и типа ограничивающей бленды, см. Таблицу 1.	
1.2.4	Время срабатывания, с.....	20
1.2.5	Допустимая фоновая освещенность без модуляции 2- 10 Гц, не более, лк:	
- излучение ламп накаливания.....	500	
- люминисцентных ламп.....	2500	
1.2.6	Напряжение питания, от встроенного элемента питания В.....	6-10
1.2.7	Ток контроля цепи пуска на обрыв, не более, мА.....	3
1.2.8	Ток пуска, не менее, мА.....	120
1.2.9	Длительность импульса пуска, не менее, секунд.....	1,0
1.2.10	Рабочий диапазон температуры:..... от -50 °C до +55 °C	
1.2.11	Габаритные размеры, не более, мм.....	280*280*80
- выносной чувствительный элемент.....	27*27*75	
1.2.12	Масса УДП, не более, кг:.....	1,0
1.2.13	Срок работы без обслуживания, месяцев.....	12
1.2.14	Срок службы изделия, лет.....	10
1.2.15	Степень защиты оболочки по ГОСТ14254-96	Ip55

Таблица 1

Контролируемая площадь и тип устанавливаемой бленды в зависимости от высоты установки для УДП “Пульсар 31”.

Высота Установки, м	Контролируемая площадь, м. кв.	Радиус круга зоны, м	Тип бленды, градусы
1	9,4	1,73	120
2	37,7	3,46	120
3	84,7	5,19	120
4	50,2	4,00	90
5	78,5	5,00	90
6	66,6	4,60	75
7	90,6	5,37	75
8	67,1	4,62	60
9	84,7	5,19	60

Для УДП “Пульсар 31-2” ограничивающая бленда не устанавливается, зона контроля представляет собой сектор круга радиусом 30 м, внутренний угол сектора составляет 120 градусов.

1.3 Состав УСПА

Вид УДП “Пульсар 31-1 в сборе с модулем порошкового пожаротушения МПП-6 представлен на рис 1а, УДП “Пульсар 31-2” с модулем порошкового пожаротушения МПП-10 на рис 2а. Корпус УДП выполнен из стали толщиной 1 мм. В УДП “Пульсар 31-1” электронный блок УДП (1) закреплен на крепежном основании (2). Основание крепится к кронштейну горловины (3) модуля порошкового пожаротушения (4) при помощи винтов M4. Выносной чувствительный элемент (5) закреплен на кронштейне (6).

В УДП “Пульсар 31-2” (1) основание (2) крепится к модулю порошкового пожаротушения МПП-10 (3) при помощи хомута (4). Выносной чувствительный элемент (5) крепится на кронштейне (6).

Подсоединительные провода от электронного блока УДП (1) к батарейному блоку питания (7) и к клеммной коробке (8) проходят через сальниковые уплотнения на внутренней поверхности крепежного основания (2). В клеммной коробке также расположен тумблер “Вкл” (9). На боковой поверхности электронного блока УДП находится кнопка без фиксации “Контроль” (10).

Внешний вид УДП “Пульсар 31” показан на рис. 1б, 2б. В корпусе УДП (1) находятся электронные платы. На лицевую поверхность корпуса вынесены светодиоды красного свечения (2) для индикации соответственно режимов “Пожар”, “Внимание”, “Обрыв цепи пуска”, “Разряд батареи”. К блоку УДП через сальниковое уплотнение (3) с помощью электрического кабеля в металлорукаве (4) подсоединяется выносной чувствительный элемент (5). Крепление корпуса извещателя к основанию производится при помощи 4-х винтов М3.

1.4 Устройство и работа УДП “Пульсар 31”

Поле зрения выносного чувствительного элемента извещателей пламени в составе УДП представляет собой конус с углом при вершине 90° - 60° в зависимости от типа установленной ограничивающей бленды (см. Таблицу 1). Проекция поля зрения чувствительного элемента на плоскость, параллельную его оптической оси, представлена на рис.3а. Проекция поля зрения чувствительного элемента на плоскость, перпендикулярную его оптической оси, представлена на рис.3б. Временные диаграммы работы представлены на рис 4. Функциональная схема УДП изображена на рис. 5.

Электронный блок УДП содержит в своем составе платы извещателей пламени №1 и №2 и плату схемы пуска.

При включении тумблера “Вкл” (Т) питание 6,5 В от батарейного блока питания (БП) поступает через схему контроля напряжения (СКН) на плату извещателя пламени ИП 330-031 №1. Таким образом, в дежурном режиме, когда нет возгорания, работает только извещатель №1, имеющий малое энергопотребление.

Когда возникает возгорание, оптический сигнал открытого пламени в ИК диапазоне излучения поступает на первичный преобразователь (ПП1) извещателя пламени №1. ПП1 преобразует фотосигнал в электрический параметр - сопротивление. Первичный преобразователь расположен в чувствительном элементе, вынесенном на электрическом кабеле.

Вторичный преобразователь (ВТП1) преобразует сопротивление первичного преобразователя ПП1 в напряжение. Далее, из сигнала ВТП1 выделяется переменная составляющая, и усиливается транзисторным усилителем (УН1).

Сигнал с выхода усилителя УН1 поступает на накопительный узел (НКУ1). В накопительном узле (НКУ1) производится накопление пульсаций мерцающего пламени (рис 4.2). Сигнал с выхода накопительного узла НКУ1 поступает на ключевое устройство (КУ1). В случае превышения сигналом заданного уровня (КУ1) выдает управляющий сигнал на транзисторный ключ (ТК) схемы пуска. Совместно с включением КУ1 происходит включение индикатора красного свечения “Внимание” (И1) на лицевой панели УДП. При снижении сигнала с НКУ1 ниже порогового уровня, ключевое устройство КУ1 отключает транзисторный ключ (ТК) и индикатор (И1).

Транзисторный ключ ТК разрешает работу извещателя пламени №2, и подает питание 6,5 В на схему двухспектрального извещателя №2 в составе УДП. Двухспектральный извещатель пламени №2 производит регистрацию мерцаний пламени и исключение сигналов оптических помех.

Работа основного тракта извещателя №2, выделяющего мерцания пламени, происходит следующим образом. Мерцания излучения из зоны контроля поступают на первичный преобразователь ПП2, где с помощью специального оптического фильтра выделяются мерцания в спектральном диапазоне, характерное для открытого пламени, и производится первичное преобразование излучения в электрический параметр - сопротивление. Затем вторичный преобразователь ВТП2 преобразует сопротивление ПП2 в напряжение. Усилитель УН2 выделяет переменную составляющую сигнала, соответствующую мерцаниям пламени, и усиливает ее в соответствии с заданной при настройке дальностью обнаружения возгорания 30 метров. Импульсы сигнала поступают на ограничитель напряжения ОГН2, где проходят ограничение по амплитуде, и поступают на накопительный узел НКУ2.

В двухспектральном извещателе №2 параллельно работает компенсационный тракт, исключающий оптические помехи. Он работает в точности так же, как основной тракт, только специальный оптический фильтр первичного преобразователя ПП3 выделяет излучение, характерное для оптических помех. Получившийся на выходе компенсационного тракта сигнал, поступает на накопительный узел НКУ2.

Накопительный узел НКУ2 исключает из сигнала основного тракта сигналы оптических помех, и накапливает пульсации пламени. При превышении накопленным сигналом заданного порогового уровня, НКУ2 выдает сигнал на ключевое устройство КУ2. Совместно с включением КУ2 происходит включение индикатора красного свечения “Пожар” (И2) на лицевой панели устройства детекционно-пускового.

При обужении пламени в зоне контроля, по сигналу от ключевого устройства КУ2, схема пуска с помощью формирователя пускового тока (ФПТ) выдает в пусковую цепь электровоспламенителя модуля импульс тока 120 мА, длительностью не менее 1,0 секунды, и осуществляет запуск модуля порошкового пожаротушения.

Питание извещателей пламени №1 и №2 и схемы пуска в составе УДП осуществляется от блока питания (БП). Блок питания содержит две литиевые батареи Sonnenschein SL-360/S STD AA 2.3Ah 3.6V или аккумулятор на 6,5 В. Питание подается при включении тумблера (Т) “Вкл”. Контроль уровня заряда батарей или аккумулятора осуществляется с помощью схемы контроля напряжения (СКН). Контроль целостности пусковой цепи электроподжига модуля порошкового пожаротушения осуществляется схемой контроля цепи пуска (СКЦП). Информация о состоянии батарей и пусковой цепи доступна при нажатии кнопки без фиксации “Контроль” (К) на боковой поверхности электронного блока УДП. Зеленое свечение светодиодного индикатора “Контроль питания” (ИКП) означает, что батареи обеспечивают нужный уровень напряжения, красное свечение означает, что батареи разряжены и требуют замены. Зеленое свечение светодиодного индикатора “Контроль цепи пуска” (ИЦП) означает, что пусковая цепь электроподжига модуля порошкового пожаротушения исправна, красное свечение означает обрыв пусковой цепи.

В устройстве работает схема тренировки батареи. В дежурном режиме периодически с интервалом 15 секунд производится включение светодиодного индикатора “Внимание” красного свечения на время 1-2 секунды. Включение индикатора обеспечивает протекание тока 20 мА, что гарантирует поддержание батарей в состоянии готовности выдать пусковой ток 120 мА в случае необходимости.

1.5 Маркировка и пломбирование

На корпусе УДП наносится следующая маркировка:

- наименование предприятия “КБ Прибор”;
- условное обозначение УДП:

“Устройство детекторно-пусковое “Пульсар 31-1”;

или “Устройство детекторно-пусковое “Пульсар 31-2”;

или “Устройство детекторно-пусковое “Пульсар 31-3”;

- дата изготовления;
- заводской номер;
- степень защиты оболочки;

Маркировка наносится методом шелкографии или самоклеящейся этикетки.

1.6 Упаковка

1.6.1 УДП “Пульсар 31” упаковываются комплектно в тару предприятия-изготовителя. Перед упаковкой УДП подвергаются консервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78 для группы В3-10, вариант внутренней упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014-78.

1.6.2 УДП размещаются в таре с учетом исключения их перемещения.

1.6.3 В каждую транспортную тару вложены:

- упаковочный лист;
- сопроводительная документация во влагонепроницаемом пакете.

1.6.4 Масса УДП в транспортной таре должна быть не более 60 кг.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация УДП должна производиться в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), настоящим руководством по эксплуатации (РЭ) и другими нормативными документами, действующими на предприятии.

2.1.2 К эксплуатации УДП должны допускаться лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие соответствующий инструктаж.

2.2 Подготовка УДП “Пульсар 31” к работе

2.2.1 Извлечь УДП из транспортной тары, смонтировать крепежное основание с электронным блоком УДП на модуль порошкового пожаротушения в соответствии с рис. 1а для “Пульсар31-1” а для “Пульсар31-2” в соответствии с рис. 2а.

2.2.2 Открыть клеммную коробку, убедиться, что пусковая цепь не подключена. Перевести тумблер “Вкл” положение “Вкл”. Нажать кнопку “Контроль” на боковой поверхности УДП. (Кнопка “Контроль” утоплена для исключения случайного нажатия. Для нажатия использовать скрепку или карандаш.) Убедиться, что индикатор “Контроль питания” имеет зеленое свечение. Если индикатор “Контроль питания” имеет красное свечение, произвести замену батарей в блоке питания.

2.2.3 Перевести тумблер в положение “Выкл”.

Внимание: При проверке провода электропождига модуля порошкового пожаротушения не подключать! Убедиться, что у всех модулей пожаротушения, установленных на объекте, пусковые цепи отключены.

2.2.4 Произвести монтаж модуля порошкового пожаротушения с УДП в место установки, предусмотренное по проекту.

2.2.5 Перевести тумблер в положение “Вкл”. Нажать кнопку “Контроль”, и убедиться, что индикатор “Контроль аккумулятора” имеет зеленое свечение, а индикатор “Контроль цепи пуска” имеет красное свечение. Убедиться, что индикатор “Внимание” в дежурном режиме включается на 1-2 секунды с интервалом в 15 секунд для тренировки батарей.

2.2.6 Создать на объекте условия, соответствующие наибольшему уровню оптических помех - включить освещение, оборудование и т.д. Убедиться, что УДП не переходит в режим “Пожар”.

2.2.7 Оставить УДП в дежурном режиме на 24 часа. Убедиться, что УДП находилось в дежурном режиме, и не перешло в режим “Пожар”. В противном случае, поменять место установки, и провести повторную проверку.

2.2.8 Перевести тумблер в положение “Выкл”. Подключить в клеммной коробке к клеммам 3 и 4 цепи пуска провода электропождига модуля порошкового пожаротушения.

2.2.9 Перевести тумблер в положение “Вкл”. Нажать кнопку “Контроль”, и убедиться, что индикаторы “Контроль питания” и “Контроль цепи пуска” имеют зеленое свечение.

2.2.10 Оставить УДП в дежурном режиме. Периодически, с интервалом 1 месяц, осуществлять контроль состояния батарей и цепи пуска.

2.3 Использование УДП “Пульсар 31”

2.3.1 Рекомендации по установке

2.3.1.1 УДП “Пульсар 31” содержит в своем составе два извещателя открытого пламени, чувствительные элементы извещателей вынесены на электрическом кабеле в металлическом ковше на боковую поверхность модуля порошкового пожаротушения. В поле зрения чувствительного элемента не допускается попадание вращающихся или колеблющихся с частотой 2-20 Гц элементов, модулирующих солнечное или искусственное освещение. Рекомендуется устанавливать УДП с модулем порошкового пожаротушения так, чтобы лампы накаливания находились выше выносного чувствительного элемента, и на расстоянии более 3 метров. Не допускается попадание прямого солнечного излучения (или зеркальных бликов) в поле зрения чувствительного элемента. В том числе нежелательно наличие на полу помещения жидкостей, отражающих солнечный свет.

УДП “Пульсар 31” имеет повышенную защищенность от оптических помех, в том числе от излучения Солнца и его бликов, а также от электродуговой сварки. Тем не менее, возможно срабатывание при прохождении резкой тени через выносной чувствительный элемент. Если на объекте присутствуют оптические помехи, то УДП будет находиться в режиме “Внимание”, и будет потреблять существенно больше энергии, что приведет к более быстрому разряду батарей. Чтобы убедиться в отсутствии оптических помех, перед окончательной установкой УДП с модулем пожаротушения, нужно провести проверку по п. 2.2.

Рекомендуется применять УДП "Пульсар 31" в соответствии с НПБ 88-2001 в следующих типах помещений:

-складских помещениях с хранением: изделий из древесины, синтетических волокон, полимерных материалов, текстильных, швейных, обувных, меховых, и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, спиртоводочной продукции;

-технологического оборудования, находящегося под напряжением, электрошкафов, кабельных сооружений и т.д.;

-помещений объемом не более 100 м³, без постоянного пребывания людей, в которых пожарная нагрузка не превышает 50 кг/м², и скорости воздушных потоков не превышают 1,5 м/с.

2.3.2 Проверка работоспособности УДП

2.3.2.1 Перевести тумблер в положение “Выкл”.

2.3.2.2 Отсоединить пусковую цепь от цепи электроподжига модуля порошкового пожаротушения.

2.3.2.3 К пусковой цепи поссоединить амперметр с последовательно включенным сопротивлением 15 Ом.

2.3.2.4 Перевести тумблер в положение “Вкл”.

2.3.2.5 Нажать кнопку “Контроль”, и убедиться, что индикатор “Контроль питания” имеет зеленое свечение и индикатор “Контроль цепи пуска” имеет зеленое свечение .

2.3.2.6 Перевести тумблер в положение “Выкл”.

2.3.2.7 На границе контролируемой площади (см. Таблицу 1) установить модельный очаг пожара 2В в соответствии с НПБ 67-98 (в противень диаметром 280 ± 10 мм, с толщиной стенки 2,0 мм, заливается 4 литра воды, чтобы образовалось гладкое зеркало, сверху наливают бензин марки А-76 летний в количестве 2 литра). Поджечь бензин с соблюдением правил техники безопасности. Дать модельному очагу разгореться в течении 15 секунд.

2.3.2.8 Перевести переключатель УДП в положение “Вкл”.

2.3.2.9 УДП должен выдать на индикатор сигнал “Внимание” за время не более 10 секунд.

2.3.2.10 После перехода УДП в режим “Внимание”, начинает работать двухспектральный извещатель пламени “ИП 330-31” №2 в составе УДП. Он должен сработать за время не более 10 секунд. Информация о срабатывании выдается на светодиодный индикатор красного свечения “Пожар” на лицевой поверхности УДП.

2.3.2.11 После срабатывания, УДП выдает в цепь пуска ток не менее 120 миллиампер. Величину тока следует проверить по показаниям амперметра цепи пуска.

Для проверки работоспособности УДП вместо очага 2В по п.2.3.2.7 можно использовать очаг площадью 0,01 м² (кувета 33*33*10 мм) на расстоянии 1,5 метра от выносного оптического элемента.

Можно использовать стеариновую свечу диаметром 25 мм и величиной пламени 3-4 см, которую следует быстро покачивать с частотой 7-10 Гц на расстоянии 50-100 см от УДП в пределах поля зрения. Время срабатывания не должно превышать 20 секунд.

Также для проверки работоспособности УДП в п.2.3.2.7 можно использовать тестовый излучатель “T-09” на расстоянии не более 10 метров.

Устойчивость УДП к прямому свету соответствует требованиям европейской нормы EN-54:

-УДП не должно срабатывать при воздействии излучения от ламп накаливания и люминисцентных ламп при освещенности в плоскости чувствительного элемента до 15000 люкс при следующем воздействии: 1 секунду чувствительный элемент закрыт непрозрачным экраном, 1 секунду чувствительный элемент открыт. Количество воздействий - 20.

3 Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации УДП следует проводить техническое обслуживание (ТО) с периодическим контролем работоспособности в объеме ТО-1 и ТО-2.

3.1 ТО-1 включает обдувку входного окна выносного оптического элемента УДП сжатым воздухом 0,3 и более кгс/см, не содержащим капель масла и воды.

3.2 ТО-2 включает протирку входного окна выносных оптических элементов мягкой тканью, смоченной в бензине или спирте. ТО-2 также включает замену литиевых батарей Sonnenschein SL-360/S STD AA 2.3Ah 3.6V или зарядку аккумулятора УДП.

3.3 Рекомендуемая периодичность ТО (месяцев):

ТО-1.....	6
ТО-2.....	12

После проведения ТО следует произвести проверку работоспособности извещателя в соответствии с п.2.3.2.

4 Ремонт

4.1 Все виды ремонта УДП производятся предприятием-изготовителем или предприятием, имеющим лицензию и прошедшим сертификацию производства на данный вид выполнения работ.

4.2 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу УДП в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации, а также требований при монтаже.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4.4 УДП, у которых во время гарантийного срока (при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа) будет выявлено несоответствие требованиям руководства по эксплуатации, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Адрес разработчика: 620049, г. Екатеринбург,
пер. Автоматики, д.4, корп. 2,
ООО “ППП “КБ ПРИБОР”
тел./факс (343) 375-90-25
Тел. (343) 383-48-32
E-mail: pribor@sky.ru, pribor@kbpribor.ru
Сайт: www.kbpribor.ru

Адрес изготовителя: 620049, г. Екатеринбург,
пер. Автоматики, д.4, корп. 2,
ООО “ППП “КБ ПРИБОР”
тел./факс (343) 375-90-25
т.ел. (343) 383-48-32
E-mail: pribor@sky.ru, pribor@kbpribor.ru
Сайт: www.kbpribor.ru

5 Хранение

5.1 При хранении УДП “Пульсар 31” должно находиться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ при температуре окружающего воздуха от плюс 5⁰С до плюс 40⁰С и относительной влажности не более 80%.

5.2 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование УДП “Пульсар 31” производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и пр.) на любые расстояния.

6.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 50⁰С до плюс 70⁰С;
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 25⁰С.

6.3 УДП должны быть упакованы комплектно в тару с учетом исключения их перемещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

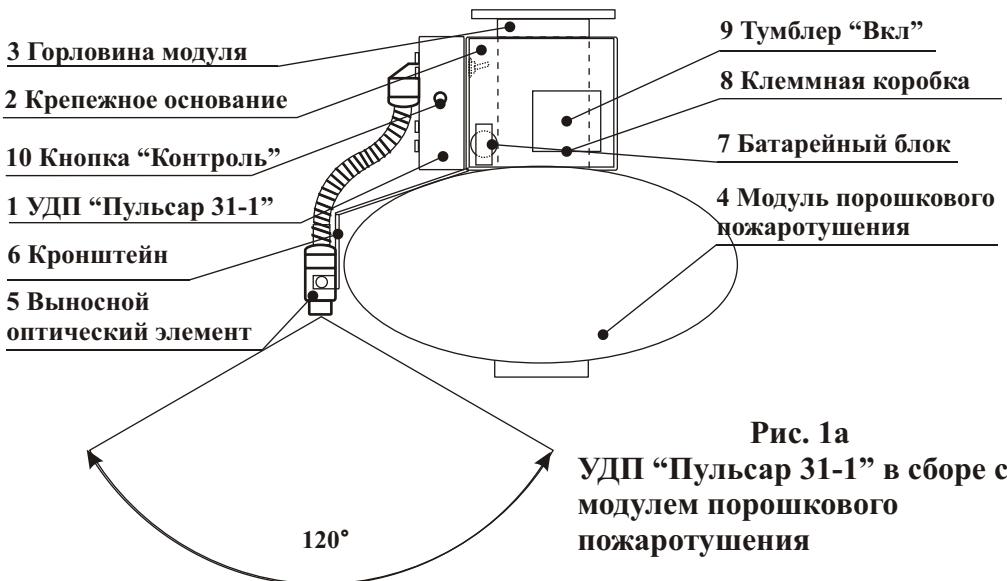


Рис. 1а
УДП “Пульсар 31-1” в сборе с
модулем порошкового
пожаротушения



Рис. 1б Устройство детекторно-пусковое автономное
“Пульсар 31-1”. Внешний вид.

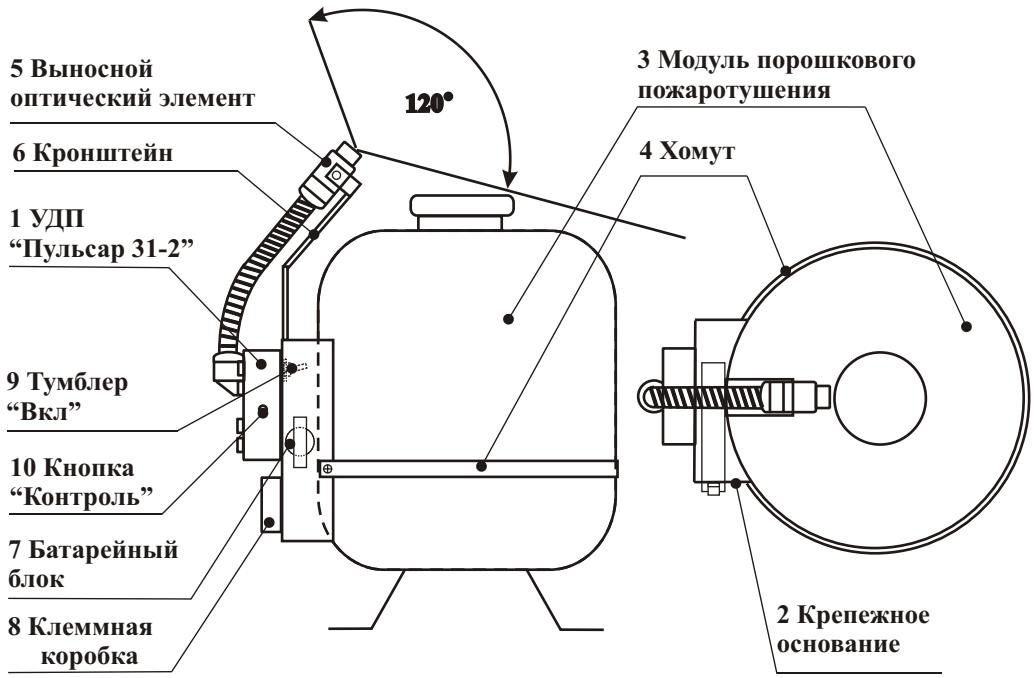


Рис. 2а

УДП “Пульсар 31-2” в сборе с модулем порошкового пожаротушения

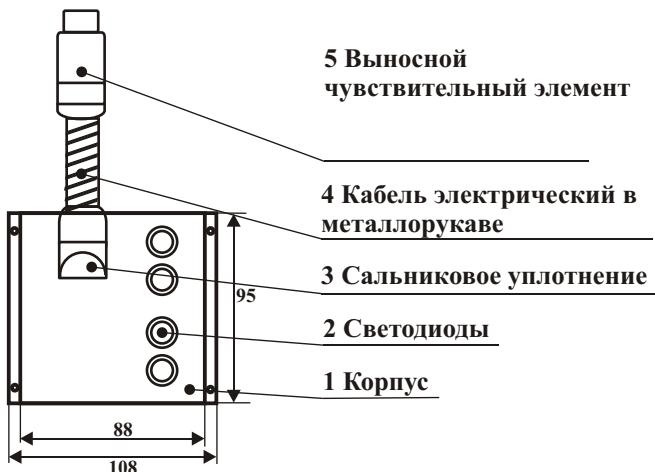


Рис. 2б Устройство детекторно-пусковое автономное
“Пульсар 31-2”. Внешний вид.

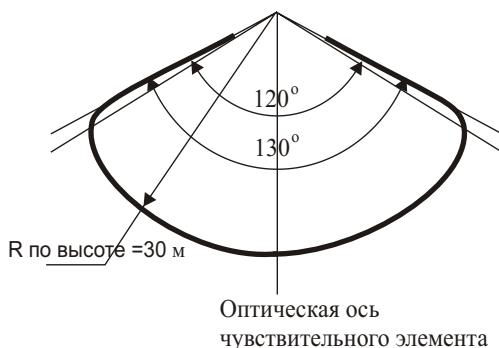


Рис. 3а Проекция поля зрения на вертикальную плоскость



Рис. 3б Проекция поля зрения на горизонтальную плоскость

Рис 3 Проекция поля зрения чувствительного элемента извещателя

Рис. 4а

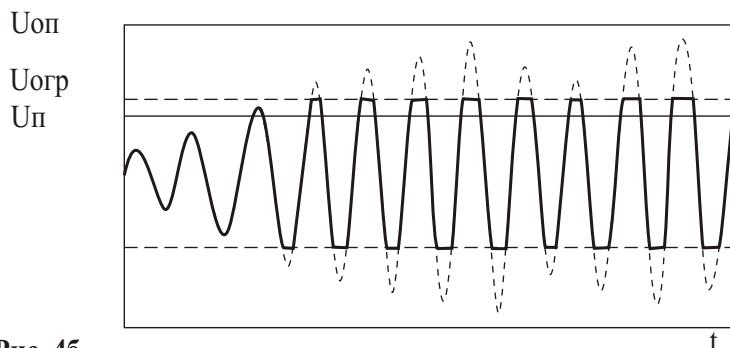


Рис. 4б

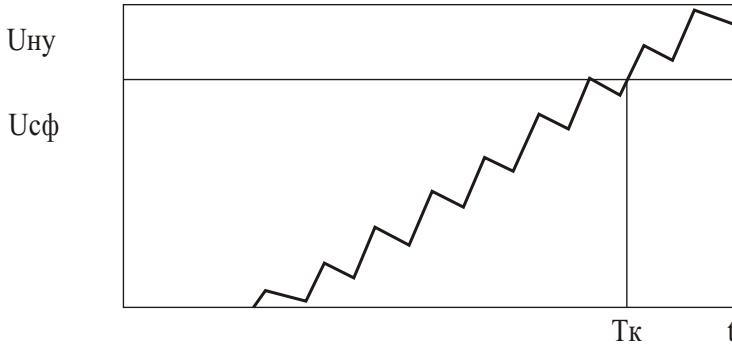


Рис 4 Временные диаграммы

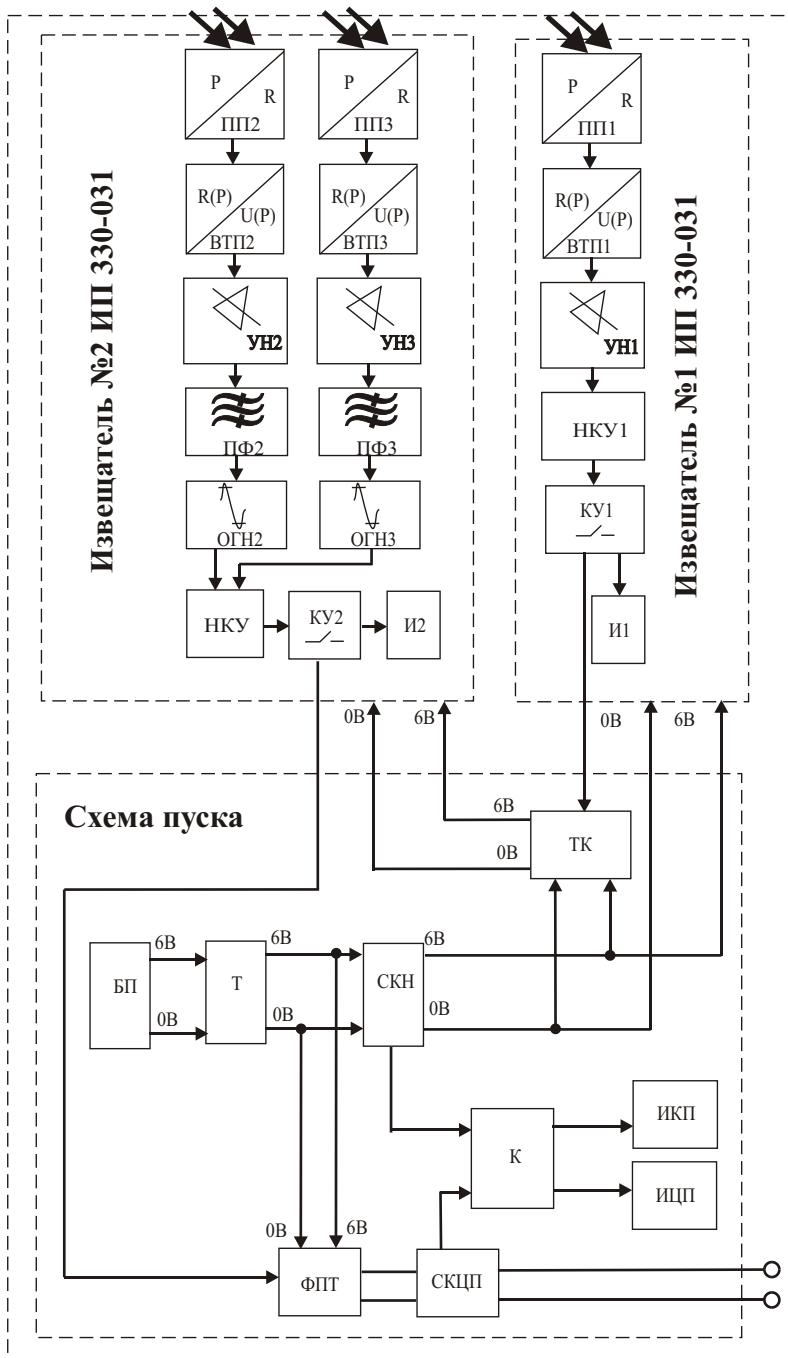


Рис 5 Схема функциональная УДП “Пульсар 31”



ПАСПОРТ

Устройство детекторно-пусковое автономное “Пульсар 31_____”

№..... №..... №.....
№..... №..... №.....
№..... №..... №.....
№..... №..... №.....
№..... №..... №.....

Соответствует ТУ 4371-025-26289848-2010 и признано годным
к эксплуатации.

Сертификат соответствия С-RU.ПБ01.В.00839
выдан ОС “ПОЖТЕСТ” ФГУ ВНИИПО МЧС России,
действителен с 03.09.2010 до 03.09.2015г

Гарантийный срок 12 месяцев с момента отгрузки.

Контролер ОТК

